

PIANTA PIANO PRIMO

STATO ATTUALE

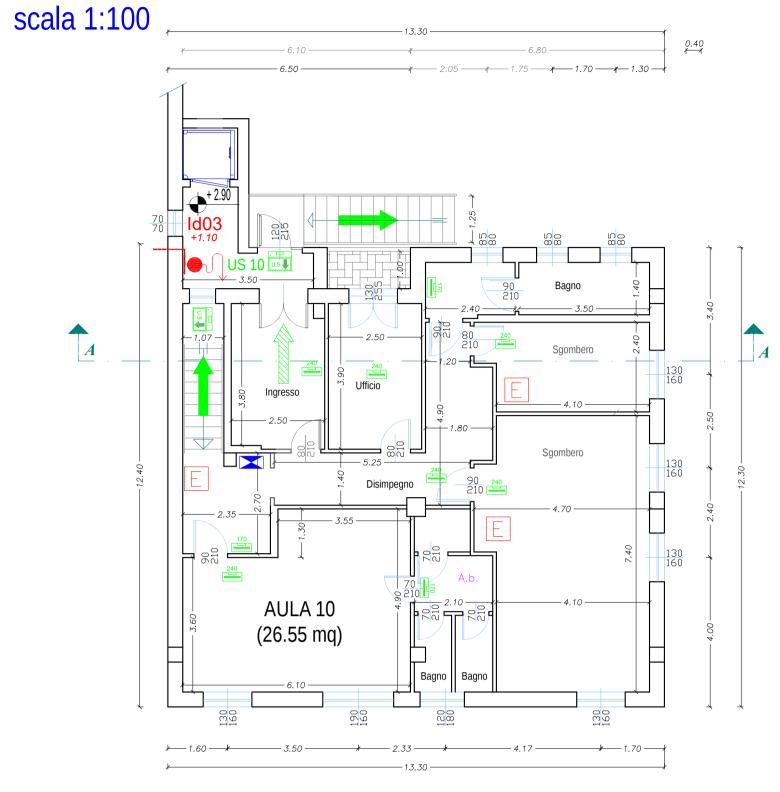

PIANTA CENTRALE ANTINCENDIO

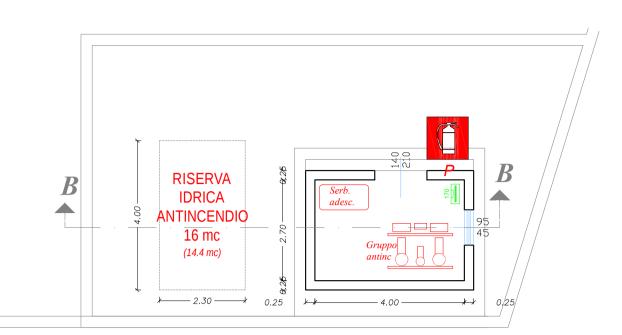


STATO ATTUALE scala 1:100

- LISTA LAVORAZIONI
 D.M. 26/08/1992 (Punto 3.1) Adeguamento rivestimenti e pavimentazioni lungo le vie di esodo per reazione al fuoco dei materiali.
 D.M. 26/08/1992 (Punto 4.1) Adeguamento scala di sicurezza esterna.
 D.M. 26/08/1992 (Punto 5) Adeguamento infissi lungo vie di esodo ed uscite di emergenza.
 D.M. 26/08/1992 (Punto 6.2) Adeguamento spazi per depositi.
 D.M. 26/08/1992 (Punto 7) Adeguamento impianti elettrici.
 D.M. 26/08/1992 (Punto 9.1) Adeguamento Impianto idrico antincendio, manutenzione gruppo di pressurizzazione e riserva idrica antincendio.
 D.M. 26/08/1992 (Punto 9.3) Realizzazione di puovo impianto di rivelazione ed allarme incendio.
- D.M. 26/08/1992 (Punto 9.3) Realizzazione di nuovo impianto di rivelazione ed allarme incendio.
 D. Lgs. 81/2008 (Titolo V) Fornitura ed installazione di segnaletica di sicurezza integrativa interna ed


- Adeguamento vano di corsa e locale macchinario dell'impianto elevatore.
 Altri interventi di ripristino ed adguamento edilizio.
 Posa di recinzioni in legno nel giardino scolastico.


Descrizione	Simbolo grafico	Descrizione	Simbolo grafico
Vie di uscita: Percorso di uscita orizzontale	XIIIIII))	Estintore portatile a polvere chimica 6 kg (ABC)	E
Vie di uscita: Percorso di uscita verso l'alto		Estintore portatile a C02 5 kg (BC)	Ec
Vie di uscita: Percorso di uscita verso il basso		Estintore automatico sospeso 6 kg polvere (ABC)	E
Uscita di sicurezza - [n° moduli] US-xyy (x: piano; yy: numero)	US-xyy	Gruppo pressurizzazione idrico antincendio UNI 9490/UNI 12845	
Illuminazione di emergenza lampade autoalimentate - installate	\times	Idrante DN45 a muro - tubazione flessibile 25 m - lancia tre effetti	•
Illuminazione di emergenza lampade autoalimentate - in progetto		Attacco di mandata UNI 70 singolo per autopompa VV.F.	
Illuminazione di emergenza Iampada interna	\times	Colonna montante rete idrica antincendi	0
Illuminazione di emergenza Iampada esterna IP65	\boxtimes	INaspo DN25 a muro - tubazione flessibile 25 m - lancia tre effetti	•
Illuminazione di emergenza segnale direzione	\mathbb{X}	Valvola di intercettazione del combustibile (gas)	
Illuminazione di emergenza uscita di sicurezza	Xus	Pulsante a riarmo manuale impianto di allarme antincendio	•
Telecomando inibitore illuminazione di emergenza - TELEUR 500	TELEUR 500	Sirena esterna impianto di allarme antincendio	SIR
Cassetta pronto soccorso conforme DM 388/2003		Pannello ottico-acustico con scritta "ALLARME INCENDIO"	ALLARME INCENDIO
Quadro elettrico generale	QEG	Centrale di controllo sistema di evacuazione sonora (EVAC)	EVAC
Quadro elettrico di zona/piano	QEZ	Altoparlante impianto di diffusione sonora	
Comando di sgancio a distanza dell'impianto elettrico	•	Centrale di controllo impianto di rivelazione fumi e allarme a.i.	CRA
Porta resistente al fuoco con fermo elettromagnetico (M)		Rivelatore intelligente foto-ottico di fumo (F)	- F-
Strutture separanti con caratteristiche R/EI 60 o altra indicata		Rivelatore ottico-termico di fumo con base (T)	- (T)-
Quota relativa piano di calpestio	4	Rivelatore di gas GPL	- G-

SEZIONE B-B CENTRALE ANTINCENDIO

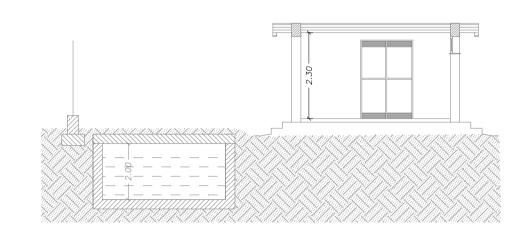

SEZIONI scala 1:200

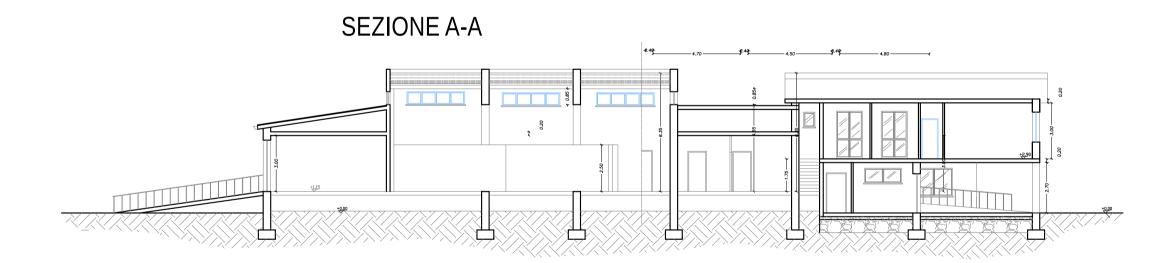

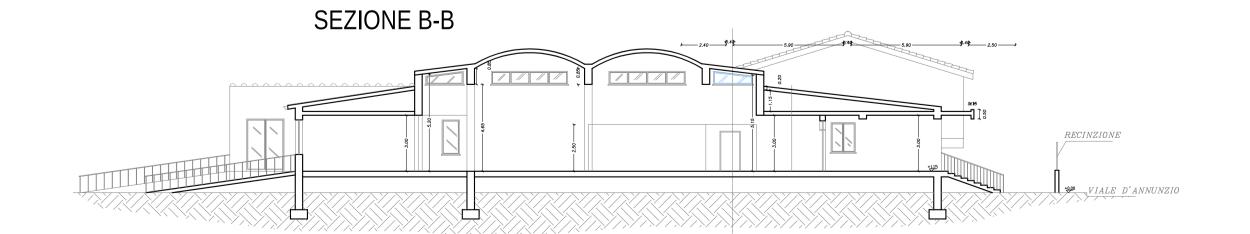



COMUNE DI ORISTANO Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Piazza Eleonora - 09170 Oristano



Scuola dell'Infanzia via D'Annunzio - Oristano

01	Progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO			StudioZOC	StudioZOC	C StudioZOC			04/06/2021					
EM. Issue	DESCRIZ	scription	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	A	APPRO\ App'd	V.	DATA Date						
CAD: ProgeCAD 2021 Professional - N° di serie:Y8H Il progettista - Designer									DICE IDENTIFICAZIONE Identification code					
<u> </u>	ROBERTO ZOCCHEDDU Studio Tecnico di Ingegneria					С	OMM	lob	_	С	1		TAV. N	•
	P. IVA 0070554 095 3 via Rossini, 26 - 09072 Cabras (OR) - Italia . +39 340 7792421 - FAX: +39 178 2262804 diozoc@alice.it - roberto.zoccheddu@ingpec.eu					2	0 Z	2 0	9				\cap	1
₹ MO	ESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN DO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE s document cannot be used by others for any purpose, out prior written consent						EM. Issue		0	0	1		U 4	+
TITOLO - TIUE SCUOLA MATERNA VIALE DIAZ						Comune - City				Provincia - County				
CODICE ARES 0950380006 - CUP H15B19001920002					ORISTANO				ORISTANO					
Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e					Indirizzo - Address									
adeguamento alle norme dell'edificio scolastico sito in viale Diaz					Via G. D'Annunzio									
Tavola -	- Board	DATA - Date SCALA GRAFICA - Graphic scale RIF. CLIENTE - Client re							ref.					
Pl	ANO PRIMO/SEZIONI - ATTUALE	ALE 04/06/2021 varie C					COMUNE DI ORISTANO						_	